


**Инструкция
пользователя**



**Насосные станции
AWT CHM4**

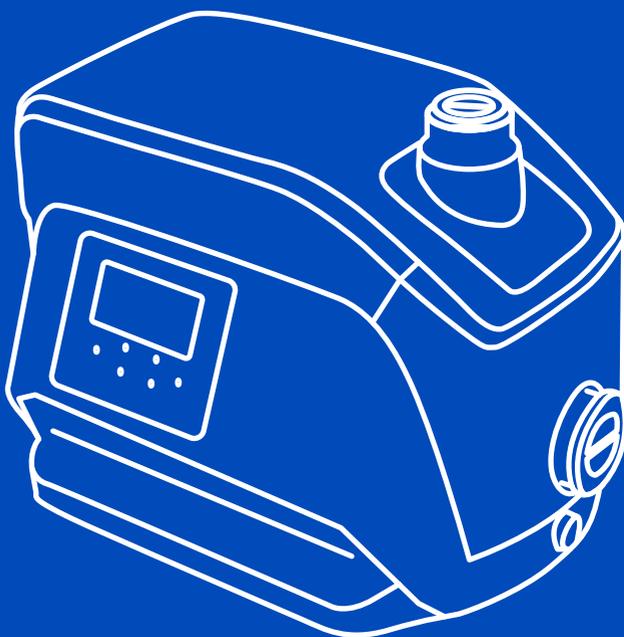

 Внимание! Нельзя допускать попадания воды на корпус насоса.

Предупреждение

1. Заземление:

- Убедитесь, что электрическая розетка надежно заземлена, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Если источник питания не может быть надежно заземлен, необходимо, чтобы провод заземления был независимо подключен к заземляющему контуру.
- Взрывоопасность. Не заземляйте на линию подачи газа.
- Убедитесь, что розетка и вилка сухие.

2. В целях безопасности всегда отключайте насос от сети для ремонта или технического обслуживания.



3. Строго запрещается мочить насос.
Температура окружающей среды не ниже 4 °С.

4. Никогда не перемещайте водяной насос, потянув за шнур питания или держась за него, поскольку это приведет к обрыву и короткому замыканию внутренних проводов. Аккуратно обращайтесь с насосом, перемещайте обоими руками.



5. Насос предназначен для перекачки только чистой воды без взрывоопасных веществ и твердых частиц или волокон. Никогда не используйте насос для перекачки легковоспламеняющихся и / или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, спирт и т.д., Так как это может привести к взрыву.



6. Установка и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом. Несоблюдение правил может не только создавать угрозу личной безопасности и повреждению оборудования, но и выходить за рамки гарантии.
7. Если шнур питания необходимо удлинить или заменить, используйте только те же или более высокие характеристики проводов. Пожалуйста, убедитесь, что соединение надежное, водонепроницаемое и полностью изолированное.
8. Производитель не несет никакой ответственности в случае какой-либо модификации водяного насоса.
9. **НЕ ЗАПУСКАЙТЕ БЕЗ ВОДЫ!**

Описание

Благодарим Вас за использование наших насосов, пожалуйста, прочитайте это руководство перед установкой. Установка и эксплуатация должны соответствовать всем нормам и правилам.

Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

Насос обеспечивает постоянное давление воды для различных бытовых и легких коммерческих применений. Бустерный насос состоит из многоступенчатой крыльчатки, частотного преобразователя, мембранного бака, датчика давления и контроллера.

Контроллер управляет насосом, защищает от сбоев. Он прост в обслуживании и эксплуатации.

Вы можете установить желаемый напор на панели управления наших интеллектуальных насосов серии Wisdom. Насос может подавать постоянное давление воды, благодаря чему отсутствуют колебания давления воды из-за роста или падения потребления или из-за запуска и остановки насоса. Двигатель с переменной скоростью сэкономит энергию и уменьшит шум.

Сохраните это руководство после его прочтения вместе с гарантийным талоном в качестве справочного материала.

Рабочие данные

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Номин. поток, м³/ч	Макс. поток, м³/ч	Номин. высота, м	Макс. высота, м	Вход/выход	Оптимальное рабочее давление, атм	Высота всасывания, м
CHM4-2H	0,75	8,0	4,0	8,0	30	37	1,25"×1"	1,5–3,5	Не предусмотрено
CHM4-2DCH	0,75	8,0	4,0	8,0	30	37	1,25"×1"	1,5–3,5	Не предусмотрено
CHM4-2DC	0,75	8,0	4,0	8,0	30	37	1,25"×1"	1,5–3,5	Не предусмотрено
CHM4-3DC	1,1	10	4,0	7,0	45	55	1,25"×1"	1,5–5,5	Не предусмотрено
CHM2-2Z(E)	0,37	2,5	1,5	5,0	25	30	1"×1"	1,5 – 3,5	3
CHM2-4Z(E)	0,55	3,5	2,0	5,5	32	45	1"×1"	1,5 – 3,5	6
CHM3-4Z(E)	0,75	6,2	3,0	7,0	40	48	1"×1"	1,5 – 3,5	6



CHM4-2H



CHM4-2DCH




CHM4-2/3DC

Условия для нормальной работы


Значение pH	5–8
Температура окружающей среды	0–40 °C
Влажность окружающей среды	макс. 85 % (относительная влажность)
Температура жидкости	0–60 °C
Максимальная температура жидкости	не выше 90 °C

Рабочие характеристики насосов


Для насосной станции CHM4-2H

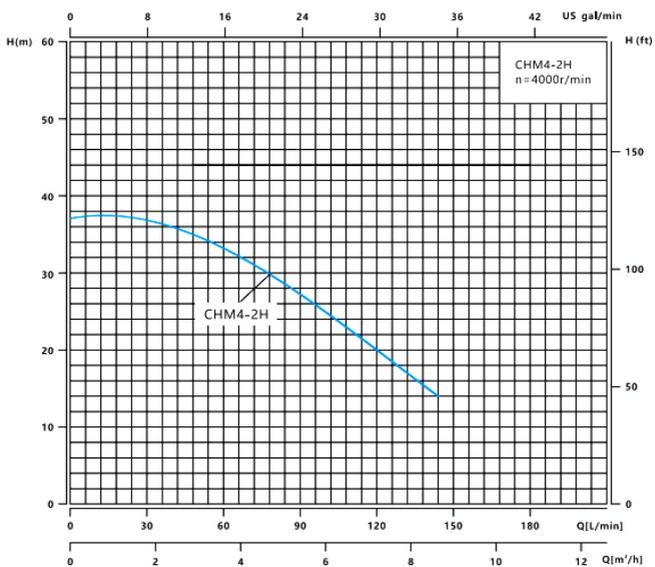


Для насосной станции CHM4-2DCH

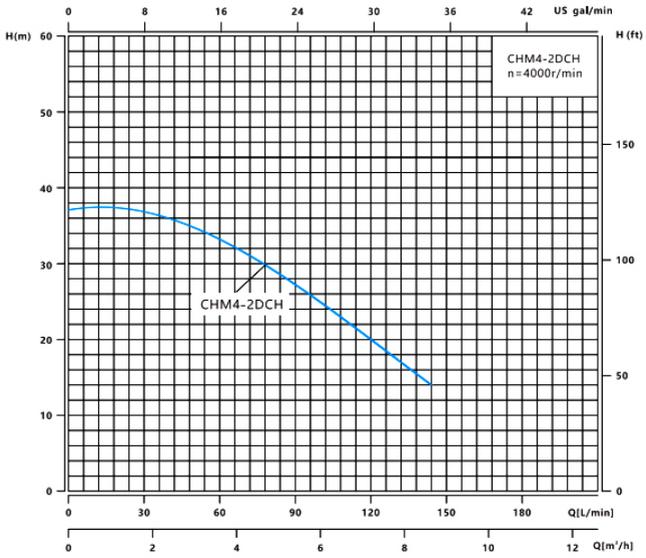


Для насосной станции CHM4-2/3DC

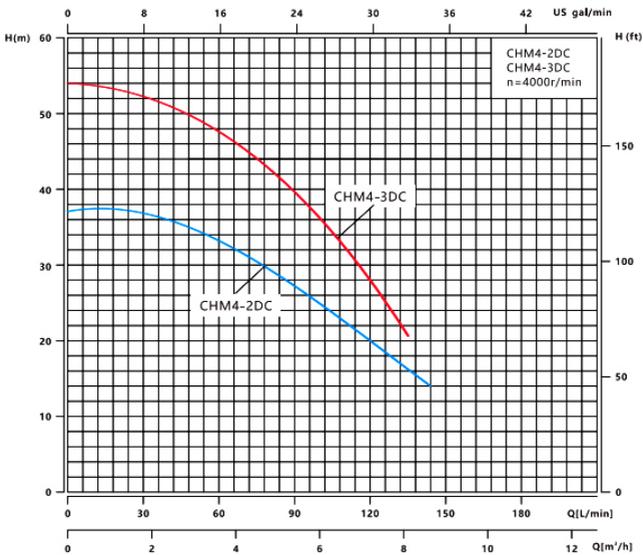

Для насосной станции CHM-Z

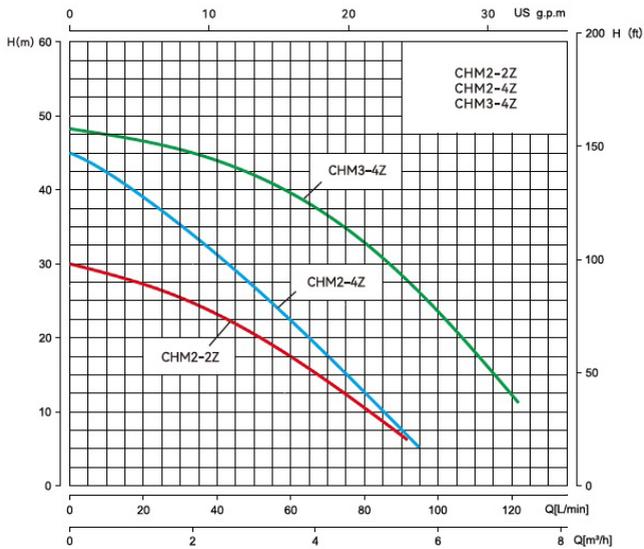

Для насосной станции CHM-ZE

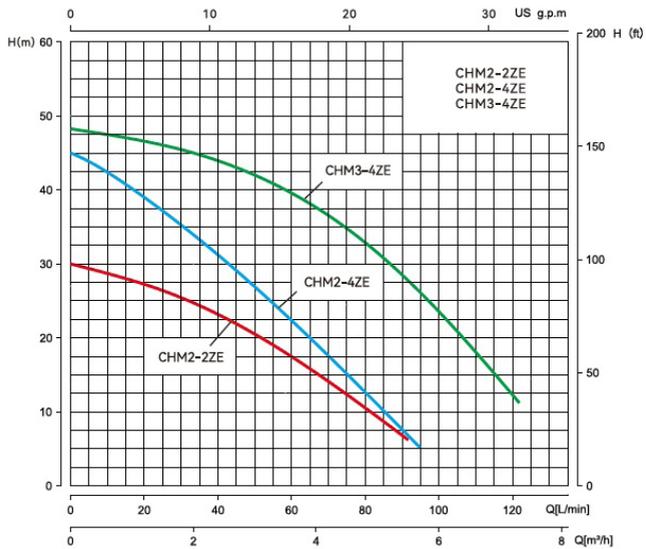

Настройка контроллера

Простота в эксплуатации

- A. Нажмите  и  вместе, чтобы разблокировать/заблокировать контроллер.
- B. Нажмите **MODE**, чтобы выбрать режим работы:
1. **BOOSTER-UP**, 2. **BOOSTER-DOWN**, 3. **TIMING** (согласно вашему требованию).
- C. Нажмите  или , чтобы установить рабочее давление насосов. Тогда насосы могут автоматически работать в соответствии с заданным давлением.

1. **BOOSTER-UP**: увеличить давление воды вверх.

Применение: бытовое водоснабжение, напорные системы, ирригационные насосы.

Заводские настройки рабочего давления: 2,8 атм.

Расчет значение рабочего давления:

P – значение рабочего давления (напор)

H – высота между выходом насоса и высшей точкой использования;

(1,0 атм ≈ 10 м)

$P=H/10+1,0$ атм

2. **BOOSTER-DOWN**: увеличить давление воды вниз.

Применение: увеличить давление воды из резервуара на крыше (используется для подачи воды с положительным давлением).

Рабочее давление заводских настроек: 1,8 атм.

Рекомендуется использовать заводские настройки значений

Расчет значение рабочего давления:

P – значение рабочего давления (напор)

H – высота между выходом насоса и высшей точкой использования;

(1,0 атм ≈ 10 м)

P2 – значение рабочего давления насоса

$P=H/10+P2$

3. **TIMING / ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА**: работа по времени.

Применение: откачивать воду из наземного резервуара / сети в резервуар на крыше по времени, избегать частого запуска и остановки (автоматический запуск по заданному времени, остановка при отключении поплавка при заполнении бака.)

Рабочее давление заводских настроек: 2,8 атм.

Дренажный патрубок в резервуаре на крыше должен соответствовать поплавковому выключателю.

Расчет значения рабочего давления:


P – Значение рабочего давления (напор насоса)

H – Высота между выходом насоса и высшей точкой использования;

(1,0 ATM ≈ 10 м)

$P=H/10+1,0$ ATM

Панель контроллера

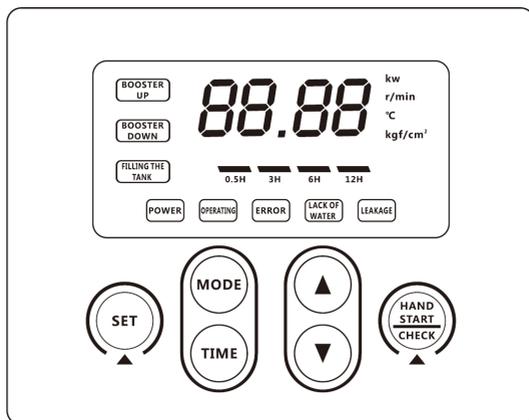

NO.	Кнопка	Функция
1	MODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите, чтобы выбрать режим работы: Booster-up / Booster-Dawn / Timing 2. Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы все параметры вернулись к заводским настройкам.
2	SET	<ol style="list-style-type: none"> 1. Войдите в меню настроек. 2. Выберите элемент настройки, отображаемый на экране. 3. Сохраните значение настройки.
3	 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Блокировка / разблокировка панели контроллера: нажмите  и  вместе. 2. Установите рабочее давление: нажмите  или , чтобы настроить значение рабочего давления (Напор). 3. Отрегулируйте элемент настройки. 4. Настройте значение.
4	HAND START CHECK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите / выключите насос вручную. 2. Нажмите и удерживайте, чтобы насос работал постоянно. 3. Снимите предупреждающий статус насоса.
5	TIME	Выберите время перезапуска, используйте только для «Timing».

NO.	Кнопка	Функция
6		Индикатор времени перезапуска. Подсветка означает значение выбранного времени перезапуска; Если индикаторы не горят, значит, что режим работы не «Timing / ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА»
7	POWER	Индикатор мощности. Светящийся индикатор означает, что питание включено. Индикатор не светится – питание отключено.
	OPERATING	Индикатор работы. Горит постоянно: насос работает и давление ниже установленного значения рабочего давления; Мигает: насос работает, но давление ниже установленного значения рабочего давления; Не горит: насос не работает.
	ERROR	Сигнальная лампа. Горит, если насос неисправен, на экране отобразится код предупреждения. Если вы устранили причину неисправности или она исчезла сама по себе, индикатор погаснет автоматически.
	LACK OF WATER	Сигнальная лампа. Горит, если насос остановился по сухому ходу. Если вы устранили причину неисправности или она исчезла сама по себе, индикатор погаснет автоматически.
8	BOOSTER UP BOOSTER DOWN FILLING THE TANK	Индикатор рабочего режима: Световой индикатор показывает текущий рабочий режим.
	LEAKAGE	Сигнальная лампа. Световой индикатор означает, что выпускная труба имеет небольшую утечку. Это сигнальная лампа, и насос все еще работает нормально. Если вы устранили причину неисправности или неисправность исчезла сама собой, индикатор погаснет автоматически.
9		ЭКРАН МОНИТОРА Быстрое отображение в поле «Заводской код (PLD)»> «Питание»> Номер версии платы управления (например, 01)> Номер версии платы дисплея (например, 01) в начале подключенного питания (например: PLD> 0.75> 01), 1. Как правило, он отображает значение давления в реальном времени. 2. Элемент настройки или значение параметра отображается во время настройки 3. Код предупреждения отображается, когда насос или контроллер неисправны .

Установка параметра

Настройте значение элемента или параметра с помощью ▲ или ▼

FS: заводская настройка: значение мигает на экране дисплея во время настройки.

Настройка рабочего давления (напор): (диапазон: 1,00–8,00 атм.)

Нажимайте ▲ или ▼, чтобы увеличить / уменьшить рабочее давление.

Навигация: нажмите ▲ или ▼ > Настроить значение (1.0–8.0) >

Нажмите **SET**, чтобы сохранить или подождите 5 секунд, чтобы сохранить автоматически.

B01: (диапазон: 0–80%, FS: 70). Установите значение пускового давления: процент от значения пускового давления к значению рабочего давления.

Навигация: нажмите **SET** > «B01» > **SET** > Настроить значение (0–80) > **SET**, чтобы сохранить.

B02: (00: положительный, 01: обратный, FS: 00). Отрегулируйте направление вращения двигателя, правильное вращение – по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки вентилятора. НЕОБХОДИМО остановить двигатель для регулировки.

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B02» > **SET** > Настроить значение (00 или 01) > **SET** для сохранения.

B03: (диапазон: 0–1,5 атм, FS: 1,5). Защита от сухого хода (защита от трещин в трубе), если рабочее давление ниже этого значения, то насос не остановится.

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B03» > **SET** > Настроить значение (0–1,5) > **SET** для сохранения.

B04: (диапазон: 10–180 секунд, FS: 180). Время остановки насоса, когда нет воды:

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B04» > **SET** > Настроить значение (10–180) > **SET** сохранить значение.

B05: (00: включить 01: отключить, FS: 00). Включить или отключить функцию автоматической защиты, когда рабочее давление насоса колеблется.

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B05» > **SET** > Настроить значение (00 или 01) > **SET** для сохранения.

B06: (00: показать рабочее давление 01: показать двигатель FS: 00).

Отрегулировать элемент отображения при работе насосов.

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B06» > **SET** > Настроить значение (00 или 01) > **SET** для сохранения.

B07: (диапазон: 10–50, FS: 30). Если насос не останавливается при закрытом кране, уменьшите значение. Если насос слишком часто останавливается, когда он работает, увеличьте значение.

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B06» > **SET** > Настроить значение (10–50) > **SET** для сохранения.

B08: (диапазон: 0–5, FS: 0). Установите количество насосов для группы насосов, для отдельных насосов установите «0»; установите значение количества насоса, максимальное количество – 5.

Навигация: нажмите **SET** > ▲ или ▼ > «B08» > **SET** > Настроить значение (0–5) > **SET**, чтобы сохранить.

Приложение, связывает телефон с насосом

(WiFi является дополнительной функцией)

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение



Android



iOS

Подключение

Телефон и насос соединятся через WiFi (должны быть подключены к одной сети).

Откройте приложение, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь

Нажмите «Bind equipment»


The screenshot shows the login interface of the 'Intelligent Water Pump' app. At the top, there is a green square icon with a white silhouette of a water pump. Below the icon, the text 'Intelligent Water Pump' is displayed. The login form consists of two input fields: the first is labeled 'Please enter your account' and the second is labeled 'Please enter your password'. Below the password field, there are two checkboxes: 'Remember Code' and 'Automatic Login'. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Log in'. Below the button, there are two links: 'User Register' and 'Forget Password'.

The screenshot shows a screen titled 'start' with a green header. The main content area has a light green background. In the center, there is a circular graphic with a green water pump icon and a magnifying glass over it, surrounded by small 'x' marks. Below the graphic, the text 'no equipment' is displayed. Underneath, it says 'Bind equipment before the next steps'. At the bottom, there is a large, rounded green button with the text 'BIND EQUIPME...'.

1. Выберите сеть WIFI и введите пароль.
2. **Нажмите и удерживайте кнопку «SET» на НАСОСАХ, пока не услышите сигнал (5 секунд).**
3. Нажмите «подтвердить» в приложении и начинайте подключаться.



Если долгое время не удастся подключиться, попробуйте еще раз или проверьте ситуацию с WIFI.

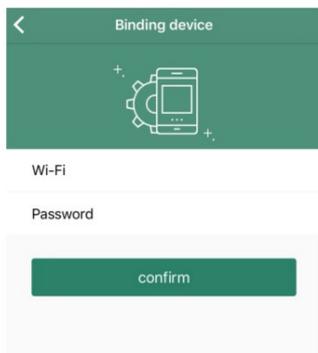


Войдите на главную страницу приложения, после подключения к насосу




Примечание:

1. После успешного подключения насоса приложение можно использовать в любой сети (включая мобильный интернет провайдера).
2. Если pompa переключилась к другой сети WIFI, то ее необходимо переподключить.
3. К одному насосу можно привязать несколько аккаунтов.
4. Приложение может связывать несколько насосов.

Нажмите  в верхнем левом углу и войдите в список устройств

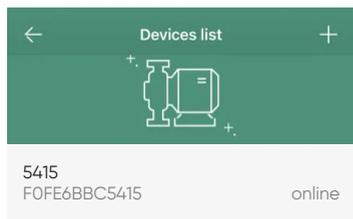

Сдвиньте название устройства влево, чтобы его переименовать, проверить информацию или удалить устройство; нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить новое устройство.

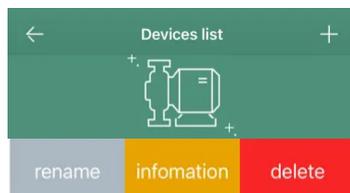

Меры предосторожности

1. По возможности устанавливайте насос в темном, прохладном и сухом месте. Если необходимо использовать насос на открытом воздухе, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, в противном случае это приведет к повреждению насоса и к поражению электрическим током.
2. При использовании на воде с механическими примесями, рекомендуется установить фильтр на всасывающую трубу, чтобы предотвратить попадание примесей в корпус насоса.
3. Не накрывайте насос, это может привести к плохой вентиляции и рассеиванию тепла и вызвать пожар.
4. рекомендуется слить воду из корпуса насоса, чтобы предотвратить растрескивание в морозную погоду.
5. Избегайте использования насоса, если температура окружающей среды выше 45 °C и ниже 10 °C, и не используйте насос, если температура воды превышает 60 °C.

Использование и обслуживание

1. Перед запуском насоса убедитесь, что линия электропередачи правильно подключена, напряжение правильное, а все всасывающая и выпускная трубы хорошо подсоединены и герметизированы.
2. Перед запуском насоса заполните водой корпус насоса, выполнив следующую процедуру:
 - Снимите сливной винт, заполните корпус насоса.
 - При включении питания насоса в этот момент не нужно затягивать заливную пробку, чтобы ускорить выпуск воздуха из водяного насоса. Обычно через 3 минуты водяной насос может нормально работать, затем затяните заглушку.
 - Если насос не перекачивает воду, воды внутри корпуса насоса может быть недостаточно, в этом случае повторите вышеуказанную операцию. Обратитесь к разделу «Типичные неисправности и методы их устранения» или обратитесь к дистрибьютору за консультацией, если насос работает не нормально.
3. Соответствующие технические данные водяного насоса указаны на паспортной табличке для справки.
4. Отключите электропитание, слейте воду и очистите корпус насоса, если насос не будет использоваться в течение длительного времени, установите насос в затененном, прохладном и сухом месте. При перезапуске снимите крышку вентилятора и поверните вентилятор вручную до тех пор, пока вентилятор не сможет вращаться плавно.
5. При обычном нормальном использовании насоса не требуется регулярного ухода и обслуживания.
6. Функция защиты от ржавчины: насос находясь во включенном состоянии и не используя в течение длительного времени, будет автоматически запускать насос на 20 секунд каждые 24 часа, чтобы избежать воздействия ржавчины на рабочее колесо и его блокировки.

Распространённые неисправности и способы устранения неполадок

Проблема	Возможные причины	Возможные решения
Насос не запускается	Давление в трубопроводе выше значения настройки насоса	Увеличьте значение рабочего давления или отремонтируйте параметр B01
	Значение параметра B01 слишком низкое	Увеличьте значение параметра B01
	Труба или кран заблокированы	Проверьте трубу и кран
Насос не останавливается	Неисправен датчик давления	Поменяйте датчик давления
	Утечка в трубе или кран не полностью закрыт	Проверьте трубы и краны
	Слишком высокое значение рабочего давления	Уменьшите рабочее давление клапана
	Ревверс двигателя	Отрегулируйте направление вращения двигателя параметром B02
	В трубе отсутствует вода, но защита по сухому ходу недоступна	Отрегулируйте параметр B05 для активации защиты по сухому ходу
Насос работает, но вода не выходит	Ревверс двигателя	Отрегулируйте направление вращения двигателя параметром B02
	Труба заблокирована или обратный клапан не открывается	Проверьте трубу и обратный клапан
	Нет воды	Подайте воду на насос
Предупреждение о нехватке воды	Большие колебания давления воды приводят к неправильной оценке дефицита воды контроллером	Измените параметр B05 на 01
	Слишком сильный поток приводит к слишком низкому давлению в корпусе насоса	Уменьшите параметр B03 или добавьте редукционный клапан
	Слишком большой диаметр выходного отверстия	Уменьшите диаметр на выходе или добавьте редукционный клапан
	Нехватка воды	Подайте воду на насос

Код ошибки	Причина	Решение
E01	<p>Низкое напряжение Входное напряжение ниже 130В (1 фаза) / 245В (3 фазы)</p>	<p>1. Напряжение возрастет до 180В (1фаза) / 310В (3 фазы), неисправность устранился автоматически</p> <p>2. Установить стабилизатор напряжения</p>
E02	<p>Высокое напряжение Входное напряжение выше 280В (1фаза) / 465 (3 фазы)</p>	<p>1. Напряжение падает до 280В(1 фаза)/460В(3 фазы), неисправность устранился автоматически</p> <p>2. Установить стабилизатор напряжения</p>
E03	<p>Неисправность датчика давления</p>	<p>1. Отключите питание, переподключите сигнальный провод к датчику давления</p> <p>2. Проверьте подключение</p> <p>3. Замените сигнальный провод</p> <p>4. Замените датчик давления</p>
E04	<p>Температура PMI слишком высокая</p>	<p>1. Охладите модуль IPM до 80 градусов</p> <p>2. Установите насос в проветриваемое место</p>
E05	<p>Защита от перегрузки (резерв)</p>	<p>Проверьте рабочее состояние насоса</p>
E06	<p>Неисправность датчика температуры модуля IPM</p>	<p>1. Установите насос в проветриваемое место</p> <p>2. Проверьте датчик</p>
E07	<p>Конфликт IP насосного агрегата</p>	<p>Проверьте настройку по позиции B08 и замените значение повторения</p>

Код ошибки	Причина	Решение
E08	<p>Отсутствие фазы / перегрузка по току</p> <p>а. Не вращается из-за поломки рабочего колеса, ржавчины или протечки внутри корпуса насоса</p> <p>б. Плохая связь между двигателем и контроллером</p> <p>в. Трехфазное сопротивление насоса неуравновешено из-за пробоя двигателя</p> <p>д. Недостаток фазы двигателя</p>	<p>1. Замените рабочее колесо или очистите от ржавчины</p> <p>2. Переподключите или замените провод между двигателем и контроллером</p> <p>3. Замените мотор</p>
E09	<p>IPM сработала защита превышения тока</p>	<p>1. Проверьте и снимите перегрузки двигателя</p> <p>2. Помехи от внешней среды</p>
E10	<p>Ошибка запуска</p>	
E11	<p>Неверное подключение насоса</p>	<p>1. Проверьте соединение</p> <p>2. Замените кабель</p>
E13	<p>Ошибка связи между экранами дисплея и панелью управления</p>	<p>Проверьте подключение терминала. Плата РСВА.</p>

Специальное примечание


 Насос будет автоматически защищен и остановлен, когда в трубопроводе не хватает воды во время работы. Когда подача воды восстановлена, он перезапустится и продолжит работу автоматически.

Рабочий режим	Способ водоснабжения	Судное время для безводных	Время перезапуска проверки подачи воды после остановки насоса, причина безводной защиты
BOOSTER-UP	Хорошо	3 мин	1h, 2h, 4h, 8h и проверять каждые 8 часов, пока не восстановится подача воды
	Трубопроводное водоснабжение	3 мин	1h, 2h, 4h, 8h и проверять каждые 8 часов, пока не восстановится подача воды. Трубопровод восстановит подачу воды, чтобы насос немедленно перезапустился
BOOSTER-DOWN		3 мин	1h, 2h, 4h, 8h и проверять каждые 8 часов, пока не восстановится подача воды
TIMING	Хорошо	3 мин	То же время, как установлено (0,5 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч)
	Трубопроводное водоснабжение	3 мин	То же время, как установлено (0,5 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч). Трубопровод восстанавливает подачу воды, насос немедленно перезапускается


 Контроллер ориентируется на давление в трубопроводе. Когда давление в трубопроводе превышает пусковое давление насоса, насос не запускается, что экономит энергию. Когда давление в трубопроводе меньше пускового давления насоса, насос начинает работать.

Размеры установки


CHM4-2H

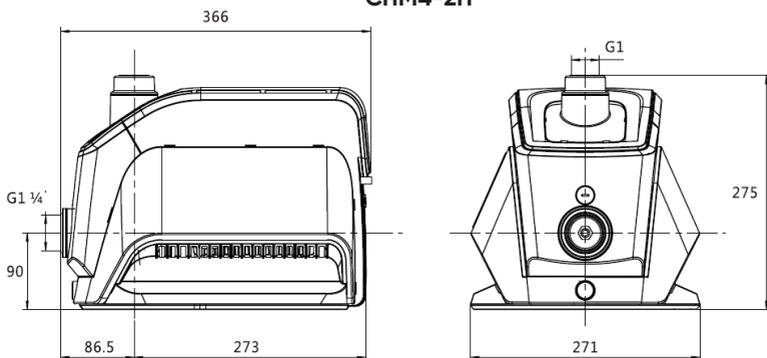


CHM4-2BCH

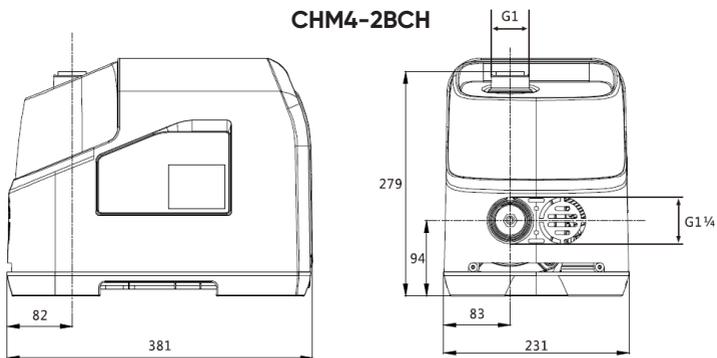


CHM4-2BC

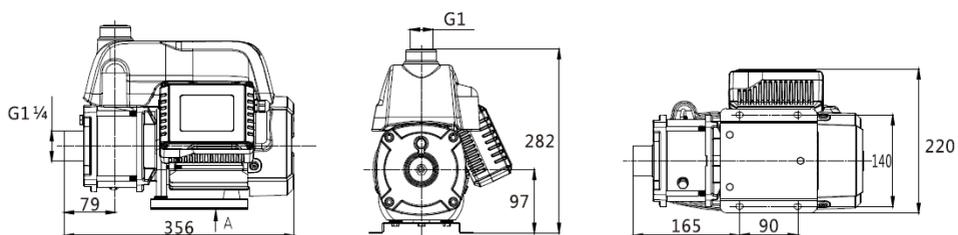

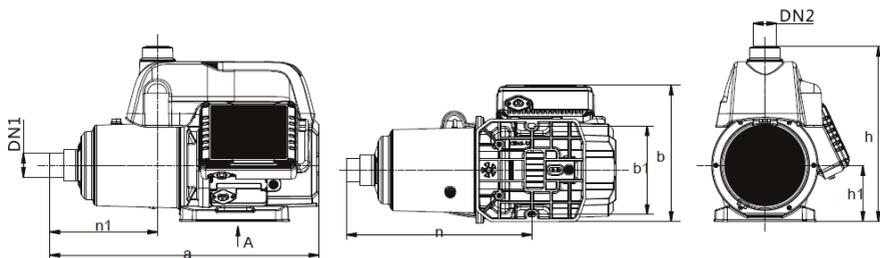

Модель	DN1	DN2	Габаритные размеры (мм)						
			a	b	b1	h	h1	n	n1
CHM2-2Z	25	25	368	212	138	273	88	237	116
CHM2-4Z	25	25	421	212	138	273	88	290	169
CHM3-4Z	25	25	421	212	138	273	88	290	169

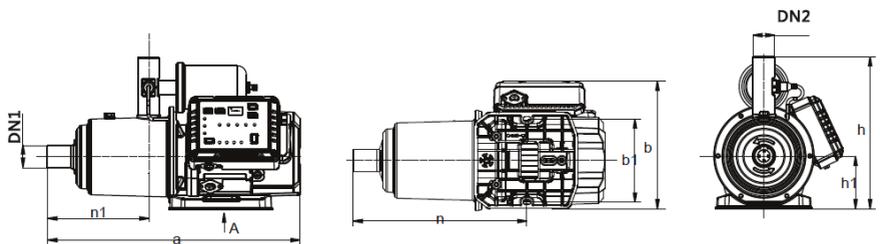

Модель	DN1	DN2	Габаритные размеры (мм)						
			a	b	b1	h	h1	n	n1
CHM2-2ZE	G1	G1	368	212	138	252	88	237	116
CHM2-4ZE	G1	G1	421	212	138	252	88	290	169
CHM3-4ZE	G1	G1	421	212	138	252	88	290	169



atekwater.ru